


Einbauvorschriften

für Hausregler und Einrohrgaszähler G4/6 E mit Massliste
Mittel- und Niederdruck-Gasnetz

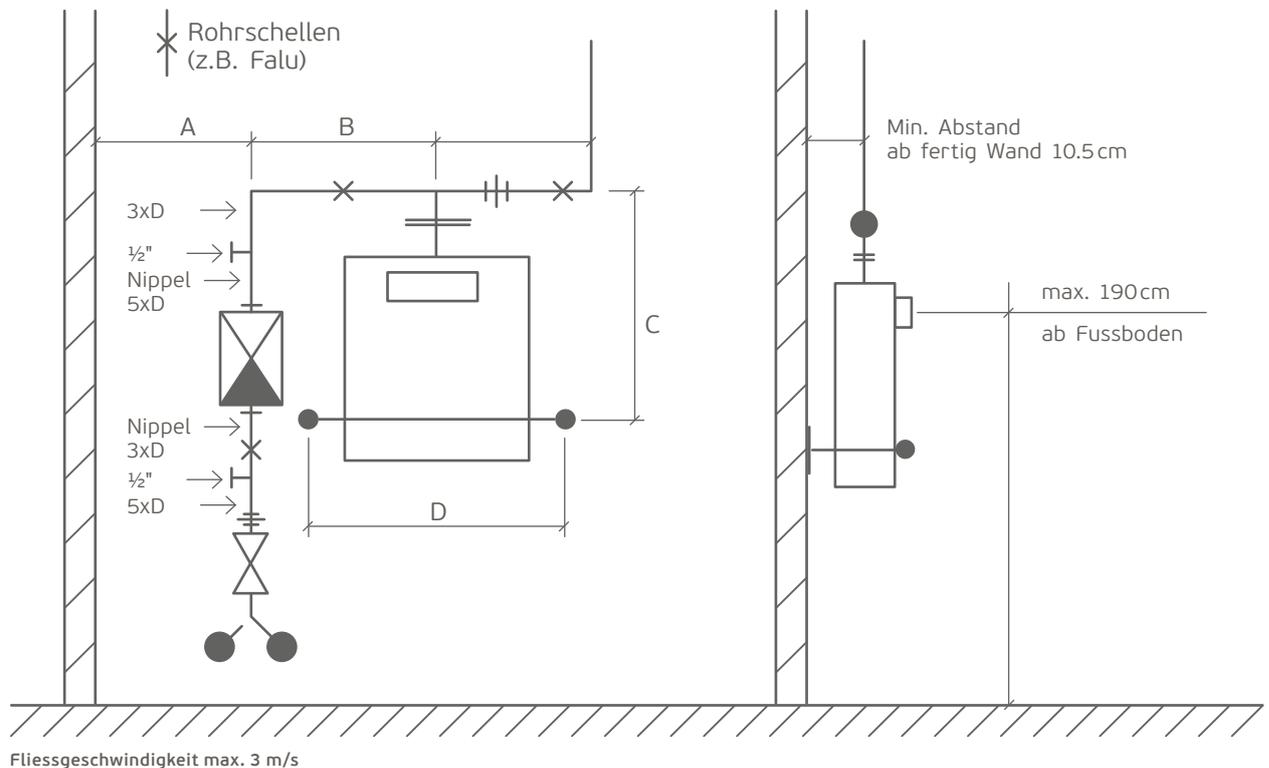

Anlagen mit Niederdruckregler (Mindestabstände für den Einbau)

- Regler/Passstück und Einrohrgaszähler
- Zählerschutzbügel^(*)

Regler/ Passstück	A	B	C		D*	
			G4/E	G 6/E	G4/E	G 6/E
1"	11.0 cm	28.0 cm	23.5 cm	25.0 cm	30.0 cm	32.0 cm
1 ½"	16.0 cm	32.0 cm				
2"	16.0 cm	32.0 cm				

Anlagen mit Mitteldruckregler (Mindestabstände für den Einbau)

- Regler und Einrohrgaszähler

Regler/ Passstück	A	B	C		D*	
			G4/E	G 6/E	G4/E	G 6/E
1"	11.0 cm	28.0 cm	23.5 cm	25.0 cm	30.0 cm	32.0 cm

Zählerschutzbügel erst nach Montage des Gaszählers anbringen! Er ist so zu montieren, dass das Gehäuse nicht verdreht werden kann. Ausführung mindestens mit ¾"-Rohr. Alle Zählvorrichtungen, Hauptabsperrentile und Druckregler müssen frei zugänglich montiert werden.